
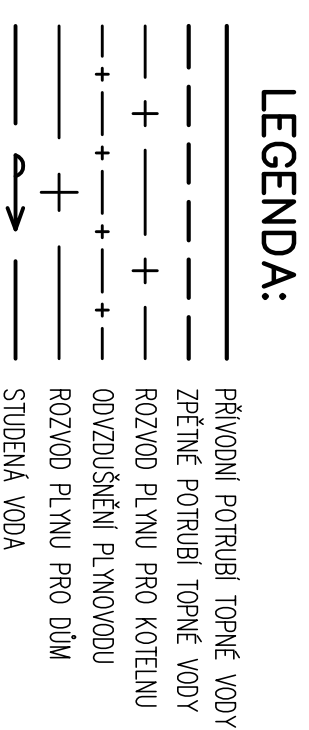


# POHLED "P"

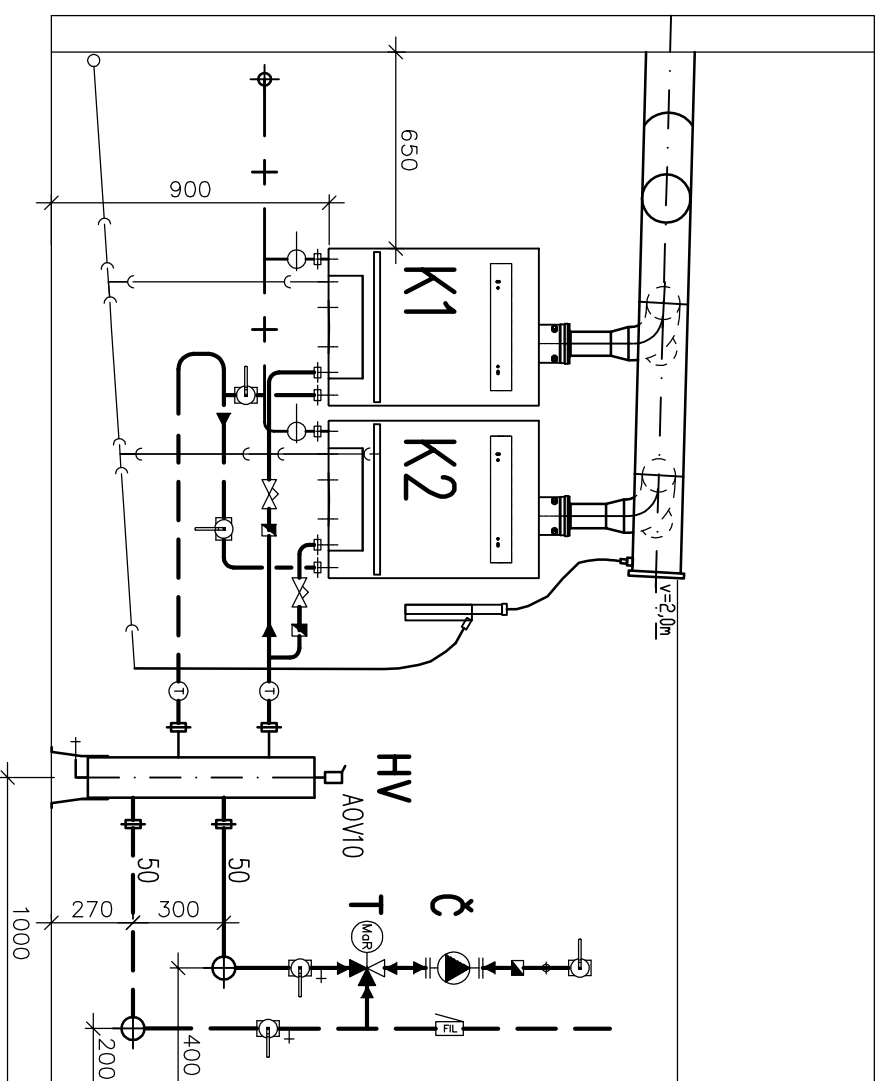

## POPIS PRVKŮ – VIZ V.Č. D3 SCHEMA ZAPOJENÍ KOTELNY

- K1,2** ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDERUS GB 162-45, Q = 9,6-42,5 kW  
NA SPALOVÁNÍ NTL PLYNU 2x 4,58 m<sup>3</sup>/hod 2 ks
- EX** EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N140, 6 BAR, OBJEM 140 L, 120 kPa 1 ks
- HV** HYDRAULICKÁ VYHYBKA Ø 133/4 1 ks

## Plymové spotřebiče dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01

<b>KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ – JIŘÍ BASAŘ, DRUŽICOVÁ 807/29, PRAHA 6</b> TEL.: 603/82 74 80 IČO: 112 33 796 E-mail: jbasar@seznam.cz		<b>Č. PARÉ</b>	
<b>VYPRACOVAL</b> J. BASAŘ	<b>PROJEKTANT</b> J. BASAŘ	<b>Č. PARÉ</b>	
<b>OBJEDNATEL</b> MČ Praha 20, Jivanská 647, 193 21, Praha – Horní Počernice		<b>MĚŘITKO</b> 1:25	<b>STUPĚŇ</b> DPS
<b>OBJEKT</b> REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY V ZVAPŠ BARTLOVA Bartlova 83, Praha 9 – Horní Počernice		<b>FORMÁT</b> 2 A4	
<b>NÁZEV</b> Pohled "P"		<b>DATA</b> 02.2013	
<b>NÁZEV</b> TEPelná technika		<b>ZAKAZKOVÉ ČÍSLO</b>	
<b>NÁZEV</b>		<b>Č. VYKRESU</b>	
<b>NÁZEV</b>		<b>D6</b>	