



## POHLED "R"

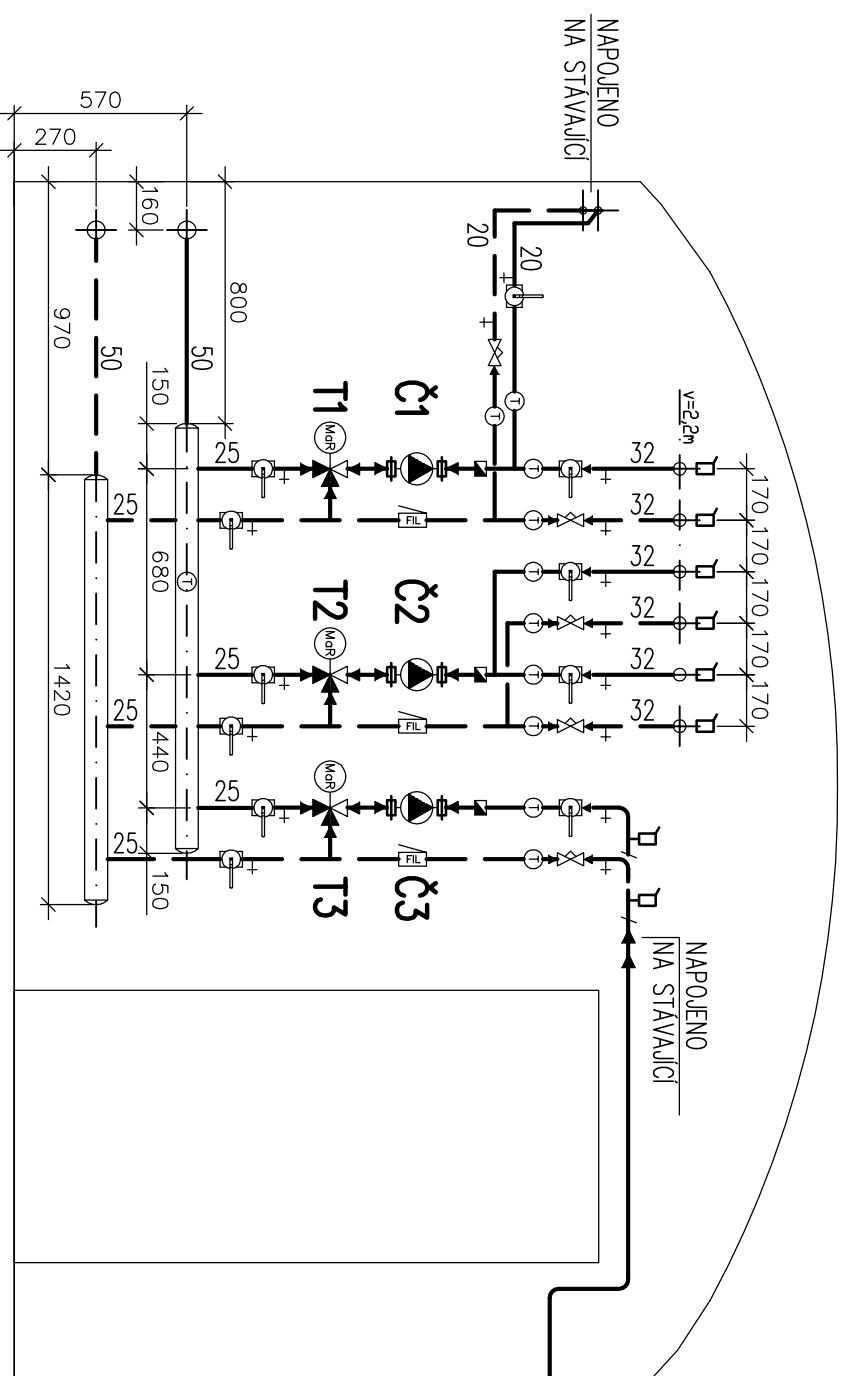

### LEGENDA:

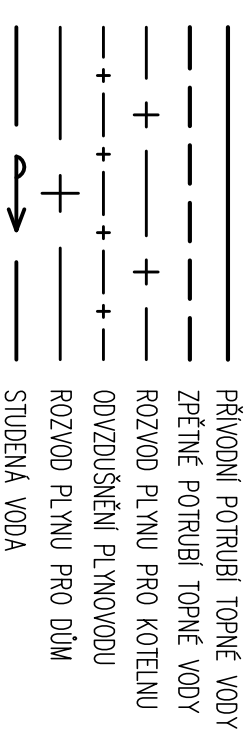

<b>Č1</b>	ČERPADLO GRUNDFOS, TYP ALPHA2 25-60, 230V/50Hz, 45W, M=1,56m <sup>3</sup> /hod	1 ks
<b>Č2</b>	ČERPADLO GRUNDFOS, TYP ALPHA2 25-60, 230V/50Hz, 45W, M=1,41m <sup>3</sup> /hod	1 ks
<b>Č3</b>	ČERPADLO GRUNDFOS, TYP ALPHA2 25-40, 230V/50Hz, 22W, M=0,63m <sup>3</sup> /hod	1 ks
<b>T1</b>	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE, TYP VRG131-25, DN25, kvs 6,3 S EL. POHONEM (DOD MoR)	1 ks
<b>T2</b>	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE, TYP VRG131-25, DN25, kvs 6,3 S EL. POHONEM (DOD MoR)	1 ks
<b>T3</b>	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE, TYP VRG131-20, DN20, kvs 2,5 S EL. POHONEM (DOD MoR)	1 ks

POPIS PRVKŮ – VIZ V.Č. D3 SCHEMA ZAPOJENÍ KOTELNY

**Plynové spotřebiče dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01**

<b>KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ – JIŘÍ BASAŘ, DRUŽICOVÁ 807/29, PRAHA 6</b> TEL.: 603/82 74 80 IČO: 112 33 796 E-mail: j.basar@seznam.cz		<b>Č. PARÉ</b>	
<b>VYPRACOVAL</b> J. BASAŘ	<b>PROJEKTANT</b> J. BASAŘ	<b>ZODP. PROJEKTANT</b> J. BASAŘ	
<b>OBJEDNATEL</b> MČ Praha 20, Jivanská 647, 193 21, Praha - Horní Počernice	<b>MĚŘÍTKO</b> 1:25	<b>FORMÁT</b> 2 A4	<b>DATUM</b> 02.2013
<b>OBJEKT</b> <b>REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY V ZVAPŠ BĀRTLOVA</b> <b>Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice</b>	<b>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</b> DPS		
<b>NÁZEV</b> Pohled "R"	<b>NÁZEV</b> TEPELNÁ TECHNIKA		<b>Č. VÝKRESU</b> D7