


MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOJENCŮ 2170/44
PŮDORYS NOVÉHO STAVU 3NP - VODOVOD

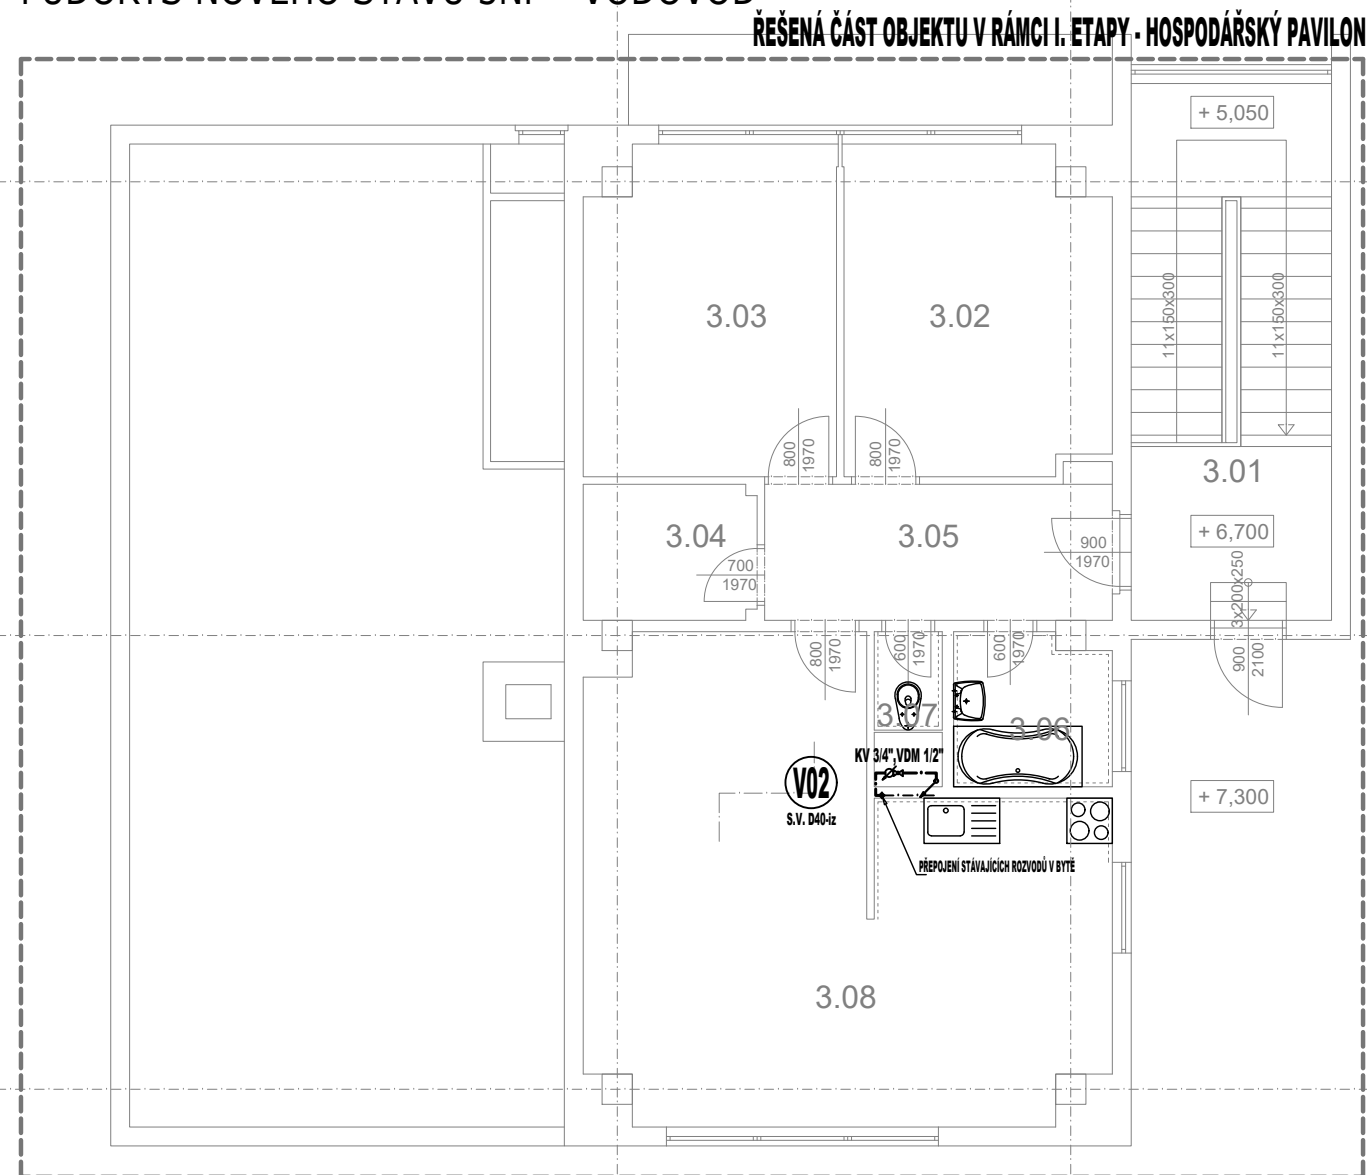

LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPR PN 20
— · · · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK. OCEL
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPR PN 20
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPR PN 20
V01 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPR PN 20, POZINK. OCEL
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPR PN 20, SPOJOVANÉHO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.
- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTLAČNÍCH ŽLABECH, V PODLAŽE V OCHRANNÉ TRUBCE.
- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

±0,000=279,80m.n.m Bpv
D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AUTORIZACE	Ing. Karel Dovrtěl		
PROJEKTANT	Ing. Karel Dovrtěl		
VYPRACOVAL	Ing. Karel Dovrtěl		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	Spojenců č.p. 2170/44; č.parc. 3134/4; k.ú. Horní Počernice, Praha	FORMÁT	2x A4
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 , 19321 Praha Horní Počernice	MĚŘÍTKO	1:100
AKCE:	MŠ SPOJENCŮ 2170/44 REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A ČÁSTI VZT	DATUM	06/2016
		STUPEŇ PD	DVZ
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP - VODOVOD	Č. ZAKÁZKY	11-2016/ RP
		MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU D.1.4.05