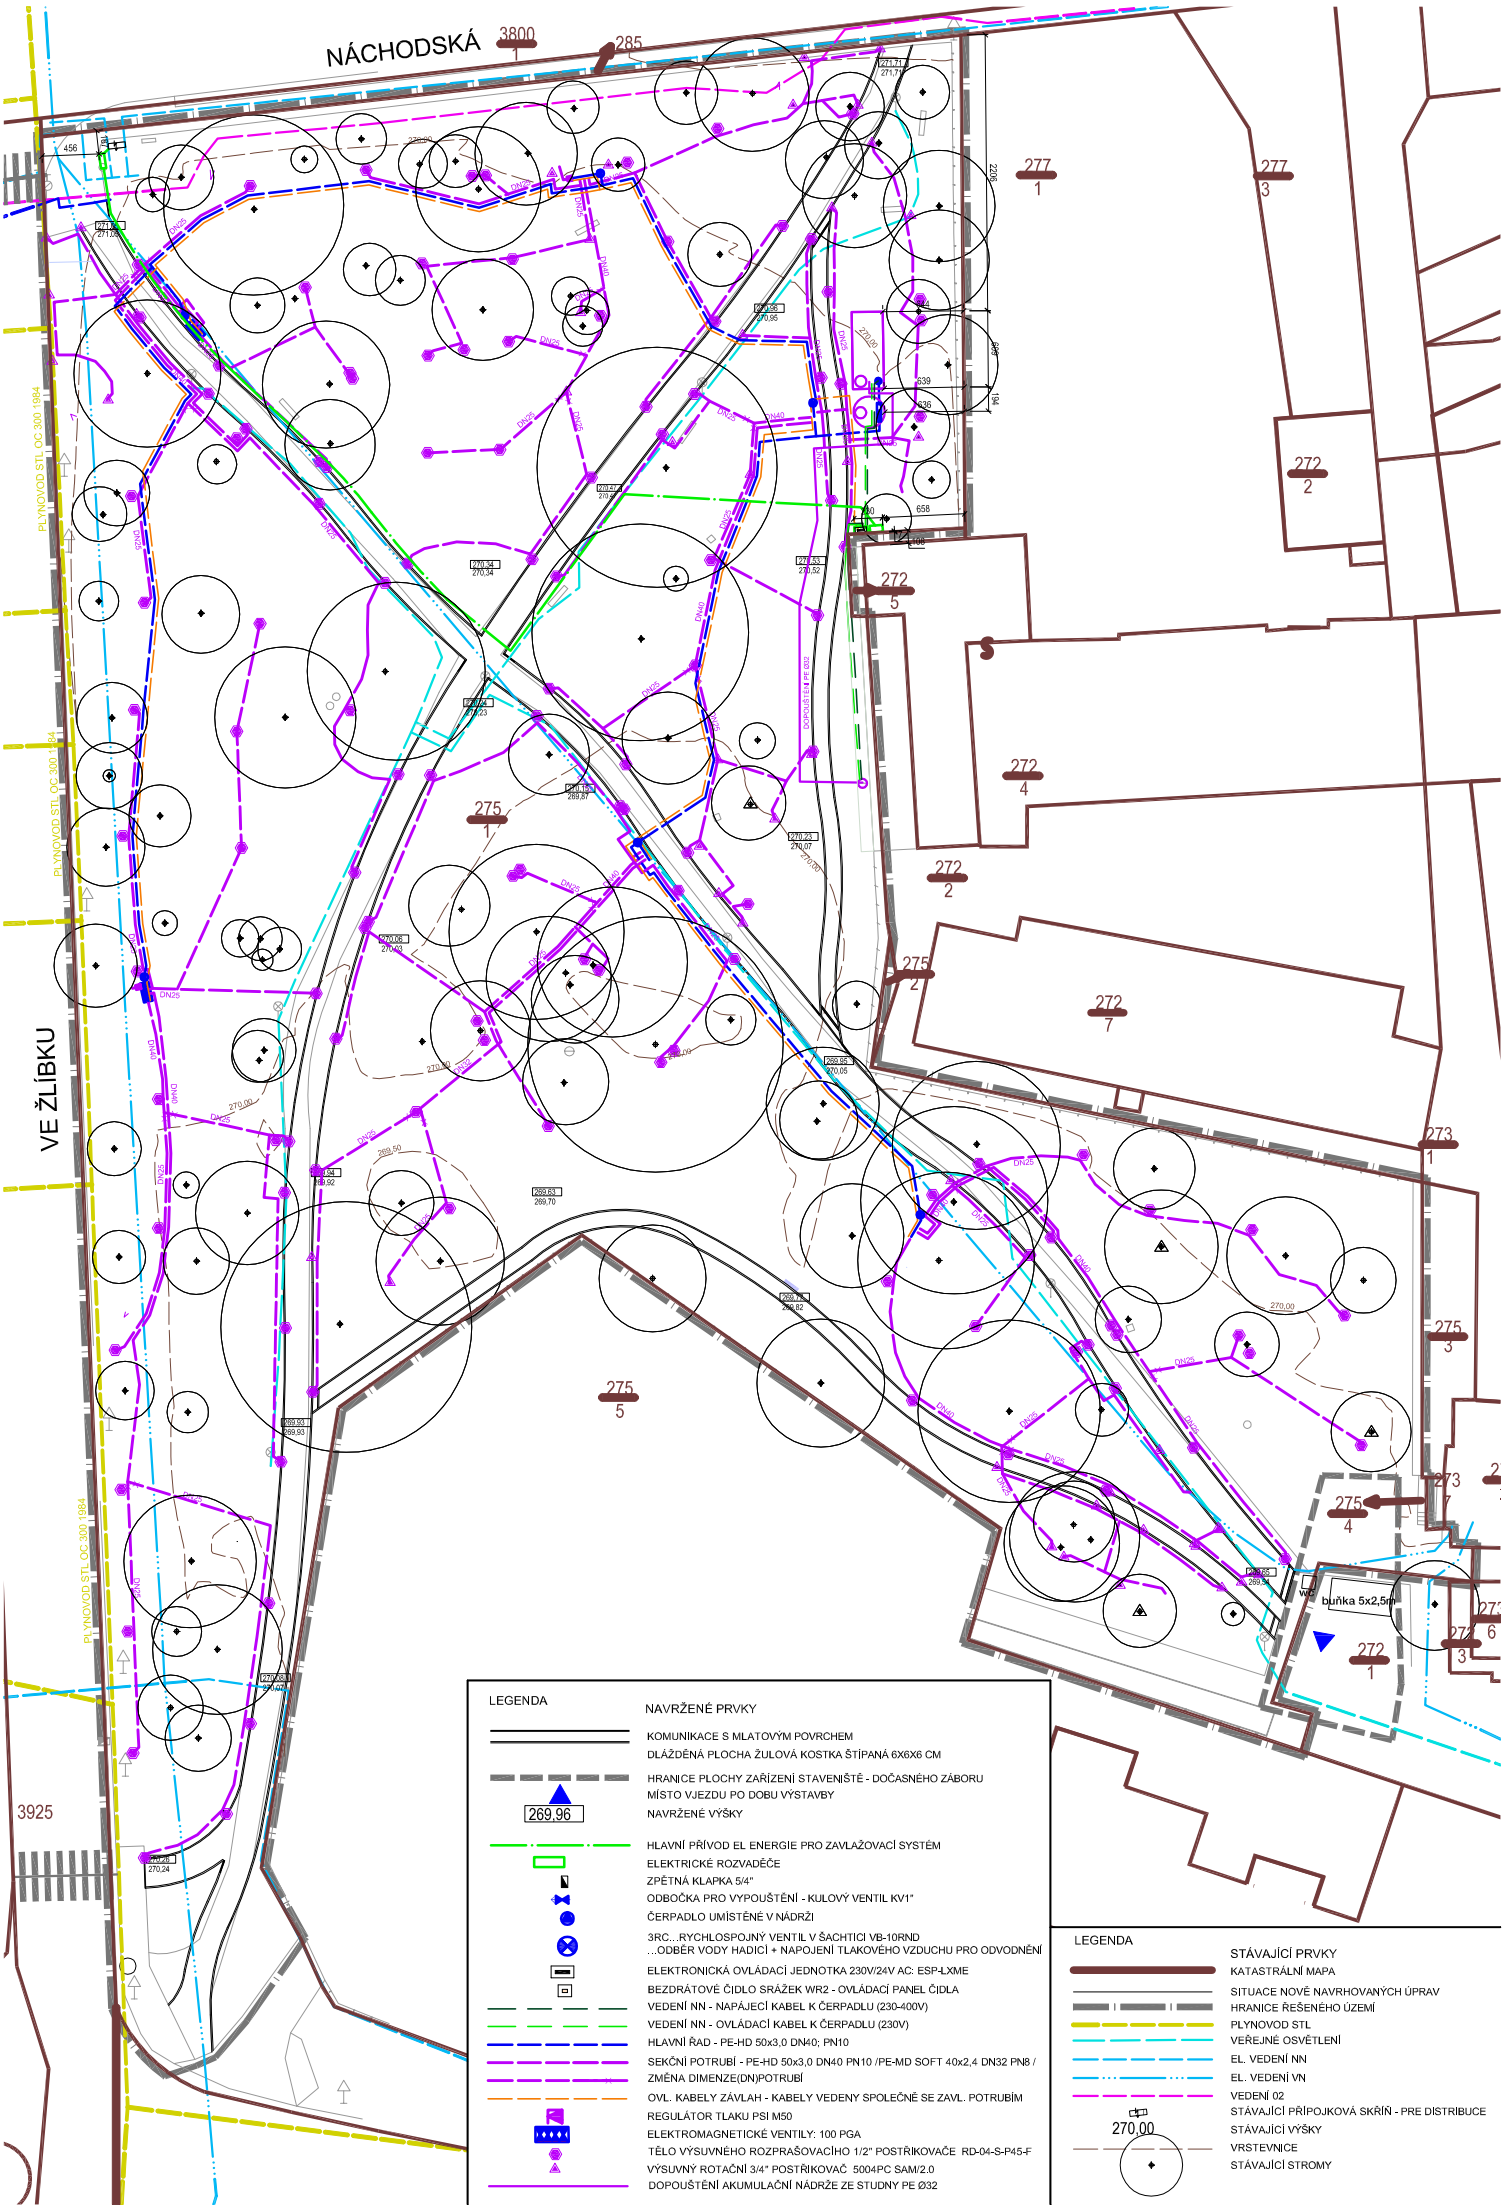
NÁCHODSKÁ
VE ŽLÍBKU
PLYNOVOD STL OC 300 1984
bůňka 5x2,5m
LEGENDA
NAVRŽENÉ PRVKY
KOMUNIKACE S MLATOVÝM POVRCHEM
DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÁ KOSTKA ŠTÍPANÁ 6X6X6 CM
HRANICE PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DOČASNÉHO ZÁBORU
MÍSTO VJEZDU PO DOBU VÝSTAVBY
269,96
NAVRŽENÉ VÝŠKY
HLAVNÍ PŘÍVOD EL ENERGIE PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM
ELEKTRICKÉ ROZVADĚČE
ZPĚTNÁ KLAPKA 5/4"
ODBOČKA PRO VYPOUŠTĚNÍ - KULOVÝ VENTIL KV1"
ČERPADLO UMÍSTĚNÉ V NÁDRŽI
3RC...RYCHLOSPOJNÝ VENTIL V ŠACHTICI VB-10RND
...ODBĚR VODY HADICÍ + NAPOJENÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU PRO ODVODNĚNÍ
ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA 230V/24V AC: ESP-LXME
BEZDRÁTOVÉ ČIDLO SRÁŽEK WR2 - OVLÁDACÍ PANEL ČIDLA
VEDENÍ NN - NAPÁJECÍ KABEL K ČERPADLU (230-400V)
VEDENÍ NN - OVLÁDACÍ KABEL K ČERPADLU (230V)
HLAVNÍ ŘAD - PE-HD 50x3,0 DN40; PN10
SEKČNÍ POTRUBÍ - PE-HD 50x3,0 DN40 PN10 /PE-MD SOFT 40x2,4 DN32 PN8 /
ZMĚNA DIMENZE(DN)POTRUBÍ
OVL. KABELY ZÁVLAH - KABELY VEDENY SPOLEČNĚ SE ZAVL. POTRUBÍM
REGULÁTOR TLAKU PSI M50
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY: 100 PGA
TĚLO VÝSUVNÉHO ROZPRAŠOVACÍHO 1/2" POSTŘIKOVAČE RD-04-S-P45-F
VÝSUVNÝ ROTAČNÍ 3/4" POSTŘIKOVAČ 5004PC SAM/2.0
DOPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ZE STUDNY PE Ø32
LEGENDA
STÁVAJÍCÍ PRVKY
KATASTRÁLNÍ MAPA
SITUACE NOVĚ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
PLYNOVOD STL
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
EL. VEDENÍ NN
EL. VEDENÍ VN
VEDENÍ 02
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ - PRE DISTRIBUCE
270,00
STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
VRSTEVNICE
STÁVAJÍCÍ STROMY